## LEGENDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| E | Estintore portatile | | Quadro Elettrico |
| | Idrante a muro UNI 45 | EI 60 | Porte tagliafuoco |
| | Rete idrica antincendio - idranti | | Compartimenti REI |
| | Rete idrica antincendio - sprinkler | | Rilevatore di gas Metano |
| | Pulsante di allarme antincendio | | Rilevatore di fumo |
| | Illuminazione di emergenza | | Serranda REI |
| | Illuminazione di emergenza uscite di sicurezza | | Uscita verso il basso |
| | Pulsante di sgancio elettrico | | Uscita orizzontale |
| | Centrale rivelazione incendio | | Uscita verso falto |
| | Avvisatore ottico - acustico | US | Uscita di sicurezza |
| | Valvola a sfera manuale Gas Metano | | Punto di raccolta |
| | Elettrovalvola intercettazione Gas Metano | | |
| | Aspiratore | | Canali aria circolari |
| | Zone di intervento | | Salita del passaggio dei cavi mt |
| | Zone di intervento | | |

## LEGENDA SIMBOLI

| | |
|---|---|
| | CANALIZZAZIONE DI RIPRESA IN LAMIERA NON RIVESTITA |
| | CANALIZZAZIONE DI MANDATA IN LAMIERA RIVESTITA |
| | TUBO FLESSIBILE |
| DR | DIFFUSORE DI RIPRESA ARIA |
| DM | DIFFUSORE DI MANDATA ARIA |
| BR | BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA |
| BM | BOCCHETTA DI MANDATA ARIA |
| GRI | GRIGLIA DI TRANSITO |
| VI | VALVOLA DI ASPIRAZIONE |
| QPC | QUOTA PORZIO CANALE |
| SFF | SERRANDA TAGLIAFUOCO |

| DESCRIZIONE | SIGLA | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| SERRANDA TAGLIAFUOCO Tipo TP02 | ST1 | 300x200 mm |
| | ST2 | 400x200 mm |
| | ST3 | 500x200 mm |
| | ST4 | 600x200 mm |
| | ST5 | 900x200 mm |
| | ST6 | 1000x200 mm |
| | ST7 | 1100x200 mm |
| | ST8 | 800x300 mm |
| | ST9 | 600x400 mm |
| | ST10 | 500x400 mm |
| | ST11 | 600x400 mm |
| | ST12 | 700x400 mm |
| | ST13 | 800x400 mm |
| | ST14 | 900x400 mm |
| | ST15 | 1000x400 mm |
| | ST16 | 1200x400 mm |
| | ST17 | 800x500 mm |
| | ST18 | 900x500 mm |
| | ST19 | 1000x500 mm |
| | ST20 | 1100x500 mm |
| | ST21 | 1400x500 mm |
| | ST22 | 1700x500 mm |
| | ST23 | 1800x500 mm |
| | ST24 | 2000x500 mm |

# FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI UBICATI AI LIVELLI 0, 3, 4, DEL PLESSO DI GIURISPRUDENZA DA ADIBIRE A LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA DELLA FACOLTA' DI BIOSCIENZE

FASE: RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELL'ART.7 DEL D.P.R. 01/08/2011 N°151 - PRATICA N.5406 - VARIANTE

SERIE: VF

DESCRIZIONE: PIANTA LIVELLO 4 CANALIZZAZIONI IMPIANTO ARIA PRIMARIA ED ESTRAZIONI

COD. PROGETTO: P TE 16 007 P

| NOME FILE | IDENTIFICATIVO TAVOLA | SCALA | PLOT |
|---|---|---|---|
| 16007_VF_511.dwg | VF 511 | 1:200 | S=1 |


PROMEDIA INGEGNERIA

Via Nicola Fabrizi, 178 - 70121 Bari
Via Nicola Fabrizi, 178 - 70121 Bari
Tel. +39 080 5213161 - Fax +39 080 5213162
C.F. e P.IVA 05793570728 - e-mail: info@promedia.it - www.promedia.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Raffaele Di Giuliuco (Coordinatore)
Ing. Pasquale Di Egidio (Direttore Tecnico)

COLLABORATORI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Ercole Volpi
Arch. Nicola Ciarelli
Geom. Domenico Cimini Gianforte
Geom. Massimiliano Perelli
Geom. Amedeo Maria Bizzarri
Geom. Stefano De Flaviis

COLLABORATORI PROGETTAZIONE STRUTTURE
Ing. Massimo Referza

COLLABORATORI PROGETTAZIONE IMPIANTI
Ing. Alfredo Humberto Monaldi
Ing. Domenico Ripagrandi
Ing. Gianluca Marzone
Ing. Paolo Cocola
P.Ind. Pierluigi Faragalli

COLLABORATORE CONTABILITA' E MISURE
Geom. Berardo Martini
Geom. Valerio Pichelli
Geom. Giuseppe Di Giacinto


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Alessandro Fiore

| revisione | data | riferimento revisione | eseguito | controllato | approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maggio 2016 | EMISSIONE | FdC | P.DiE | R.DiG |
| | | | | | |
| | | | | | |


Questo documento e' di nostra proprieta' esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.


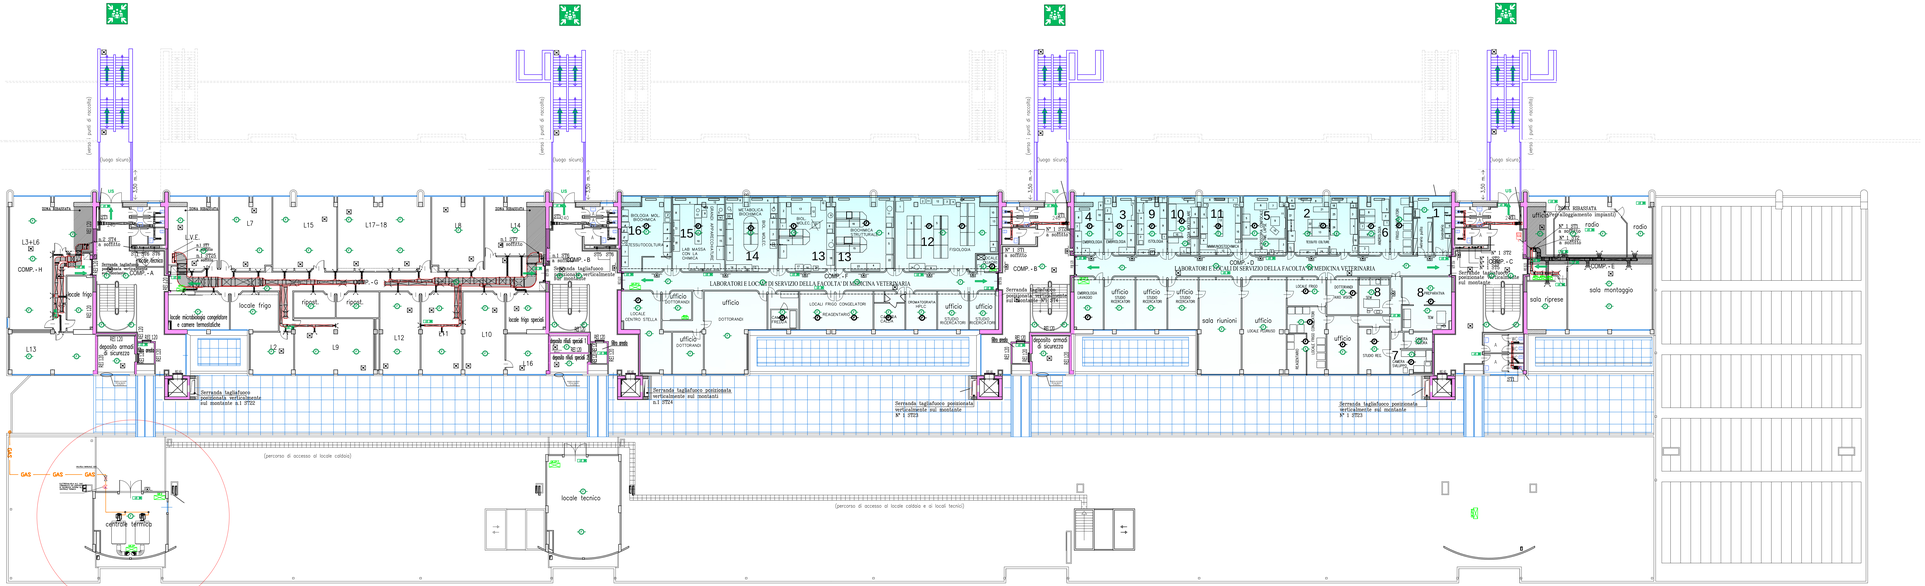


VEDI TAVOLA N.10

VERIFICA DELLE SUPERFICI DELLE COMPARTIMENTAZIONI

ATTIVITA 67.4.C SCUOLA

| | |
|---|---|
| SUPERFICIE COMPARTIMENTO A | = 152,74 mq |
| SUPERFICIE COMPARTIMENTO B | = 324,00 mq |
| SUPERFICIE COMPARTIMENTO C | = 180,85 mq. |
| SUPERFICIE COMPARTIMENTO D | = 790,40 mq |
| SUPERFICIE COMPARTIMENTO E | = 229,58 mq |
| SUPERFICIE COMPARTIMENTO F | = 729,98 mq |
| SUPERFICIE COMPARTIMENTO G | = 823,30 mq |
| SUPERFICIE COMPARTIMENTO H | = 206,70 mq |
| SUPERFICIE COMPARTIMENTO I | = 20,40 mq |
| SUPERFICIE COMPARTIMENTO L | = 9,25 mq |
| SUPERFICIE COMPARTIMENTO M | = 9,20 mq |
| SUPERFICIE COMPARTIMENTO N | = 19,15 mq |

ATTIVITA 74.3.C CENTRALE TERMICA

| | |
|---|---|
| SUPERFICIE | = 58,00 mq. |

SCHEMA COMPARTIMENTAZIONI : LIVELLO 4
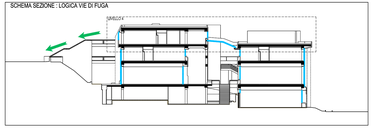
SCHEMA SEZIONE : LOGICA VIE DI FUGA